

1
1:10.000

Carta Litologica

LEGENDA

- ▽ Prova penetrometrica
- ▽ Sondaggio
- ▽ Trincea
- + Strati orizzontali
- ⊥ Giacitura strati
- Linea di faglia (certa)
- - - Linea di faglia (incerta)
- Materiali alluvionali o fluvioglaciali a tessitura prevalentemente limo-argillosa
- Materiali alluvionali o fluvioglaciali a tessitura prevalentemente sabbiosa
- Materiali di riporto
- Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo-sabbiosa
- Materiali della copertura detritica eluviale/colluviale, poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o blocchi lapidei
- Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata di detriti; abbondante frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente, con spessore >3 metri
- Rocce compatte stratificate (Calcarenite di Castelvetro)
- Rocce superficialmente alterate e con substrato compatto (Basalti, Tufi, laloclastiti e argille di alterazione di Vulcaniti)
- Rocce compatte prevalenti alternate a strati o interposizioni tenere (Calcareni a Nummuli e Marne di Priabona: marne e calcari marnosi eocenici)
- Confine comunale

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza


P.A.T.

Elaborato 1

Scala 1:10.000

CARTA LITOLOGICA

Gruppo C - Quadro Conoscitivo

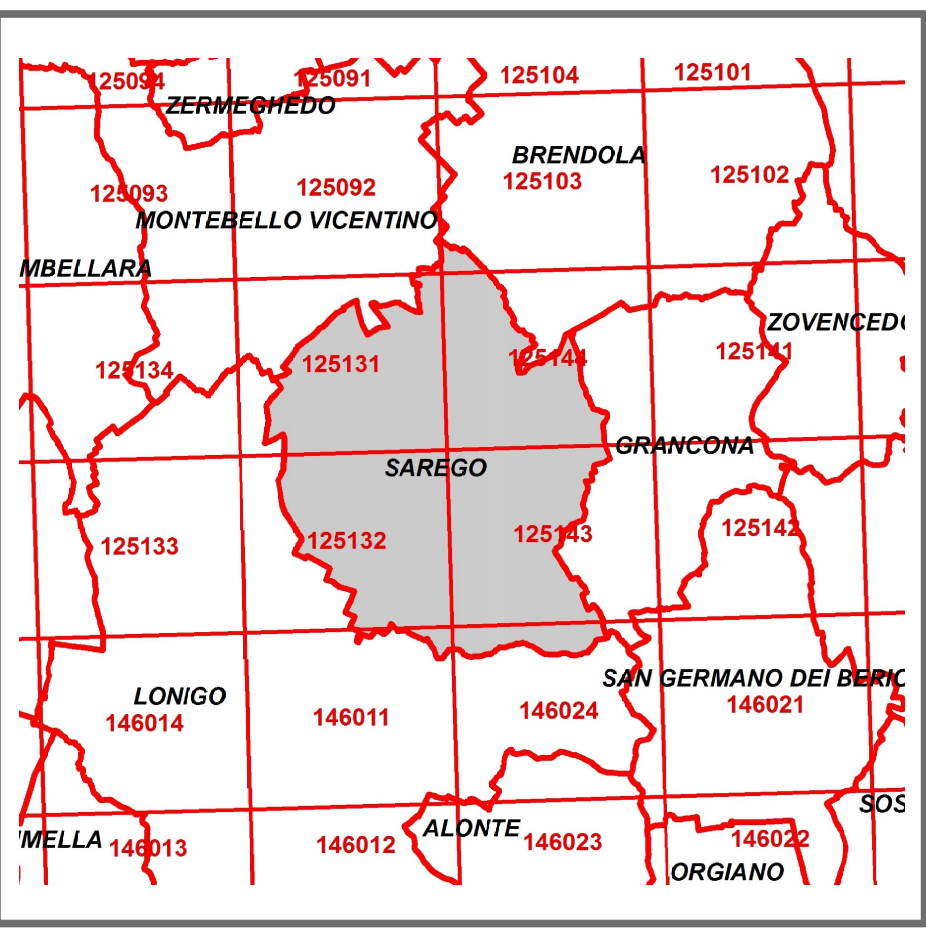

STUDIO HgeO
GEOLOGIA APPLICATA ET IDROGEOLOGIA
Piazza Vittorio E. II, 142/b
45021 - Badia Polesine (Ro)
Tel 0425594842 - Fax 0425595800
web site: www.hgeo.it
mail: hgeo@hgeo.it
-dott. Filippo Baratto
geologo
Collaboratori
-dott.ssa Raffaella Checchinato
geologo
-dott.ssa Elena Parolo
urbanista

DATA Novembre 2016

